


Domekt R 400 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	373
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	104
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,073
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	86
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/11,2
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	118
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	43
Garso galia, L _{WA} , dBA	37
Garso slėgis, L _{PA} , dBA, (3 m)	27
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	428×231×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	495×561×598
Priežiūros erdvė, mm	600
Masė, kg	49



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

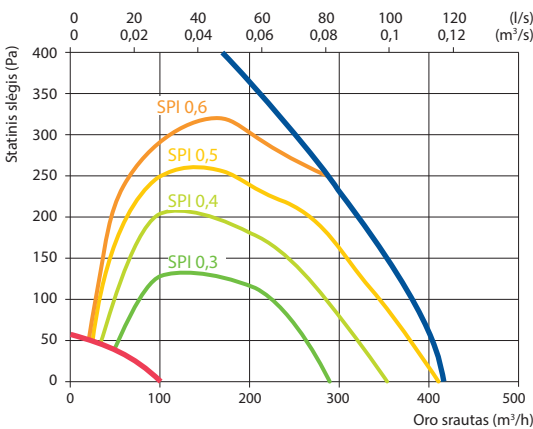

Priedai


Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA AGS-160-50-600-M SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8a+KA8140

Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	15,6	16,7	17,4	18,1	18,9	22,4	23,1	23,9

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

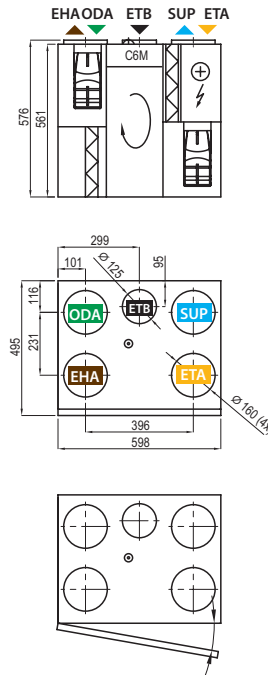

Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras
- ▶ ETB – papildomo ištraukimo junginys (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)